


Classement des eaux de baignade à l'issue de la saison 2020

ROQUEBRUN

ORB-BAIGNADE DU PONT

Classement et détails des calculs

Année	2020	
Classement (Sur 4 années)	EXCELLENTE	
Conformité à la directive 2006	conforme	

Nombre de prélèvements de l'année 2020	4
Nombre de prélèvements ayant servi au classement	19
Date début saison 2020	15/07/2020
Date du 1er prélèvement du classement	15/06/2017
Date du dernier prélèvement du classement	20/08/2020

Classement des années précédentes	
Année	Classement
2019	Excellente
2018	Excellente
2017	Excellente

Détails des calculs permettant le classement



Année	2020	
	Percentile 95	Percentile 90
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MI)	99,74	76,45
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	27,99	25,16

2019	
Percentile 95	Percentile 90
109,91	83,59
22,85	21,12

Critères pour établir le classement sur 4 années					
Eau douce	Escherichia coli	Percentile 90 inférieur ou égal à 900			Percentile 90 supérieur à 900
		Percentile 95 inférieur ou égal à 500	Percentile 95 supérieur à 500 et inférieur ou égal 1000	Percentile 95 supérieur à 1000	
Entérocoques					
Percentile 90 inférieur ou égal à 330	Percentile 95 inférieur ou égal à 200	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
	Percentile 95 supérieur à 200 et inférieur ou égal à 400	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
	Percentile 95 supérieur à 400	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
Percentile 90 supérieur à 330		Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

ROQUEBRUN

ORB-BAIGNADE DU PONT

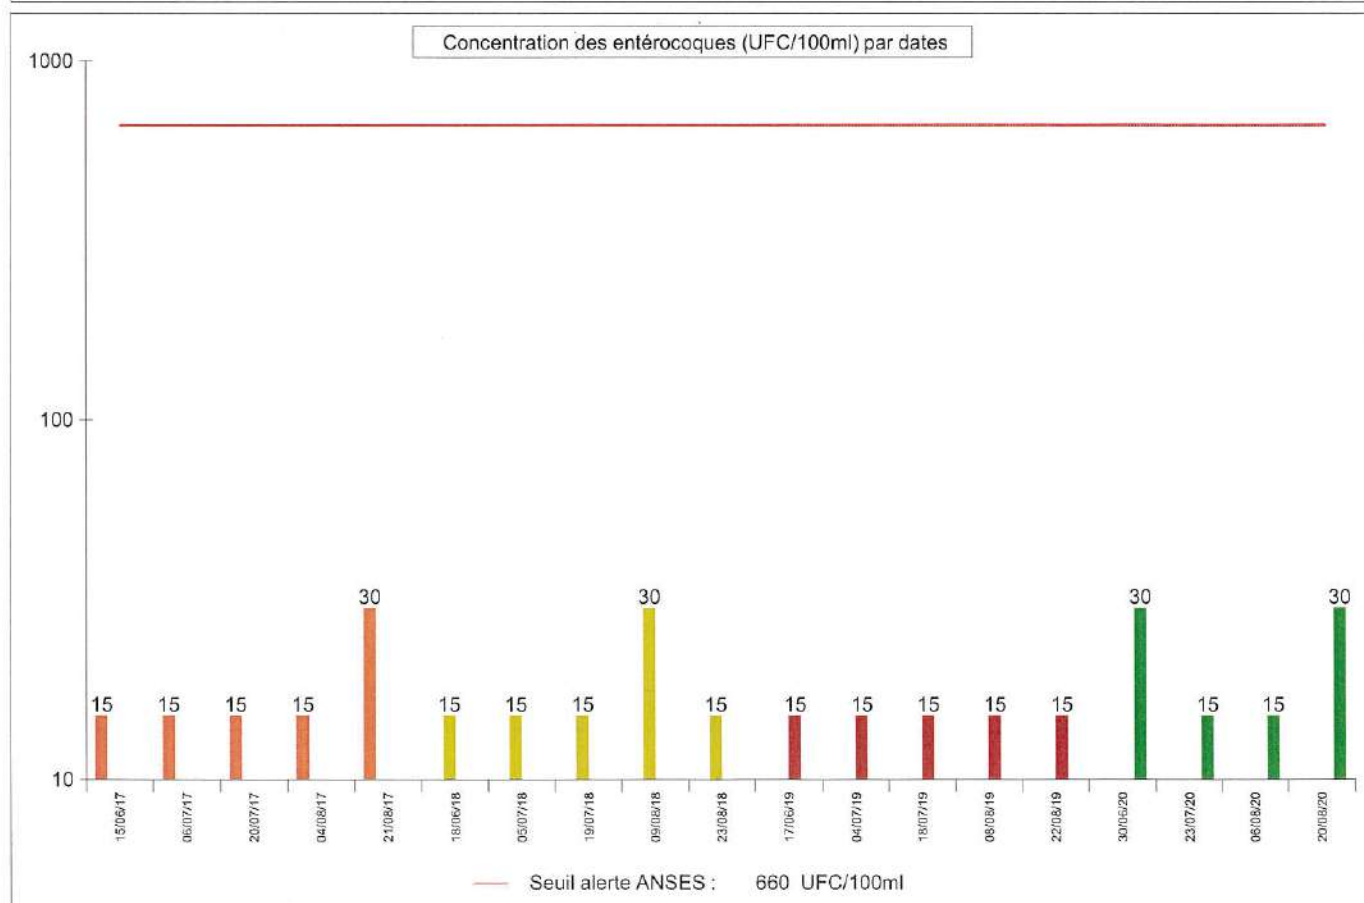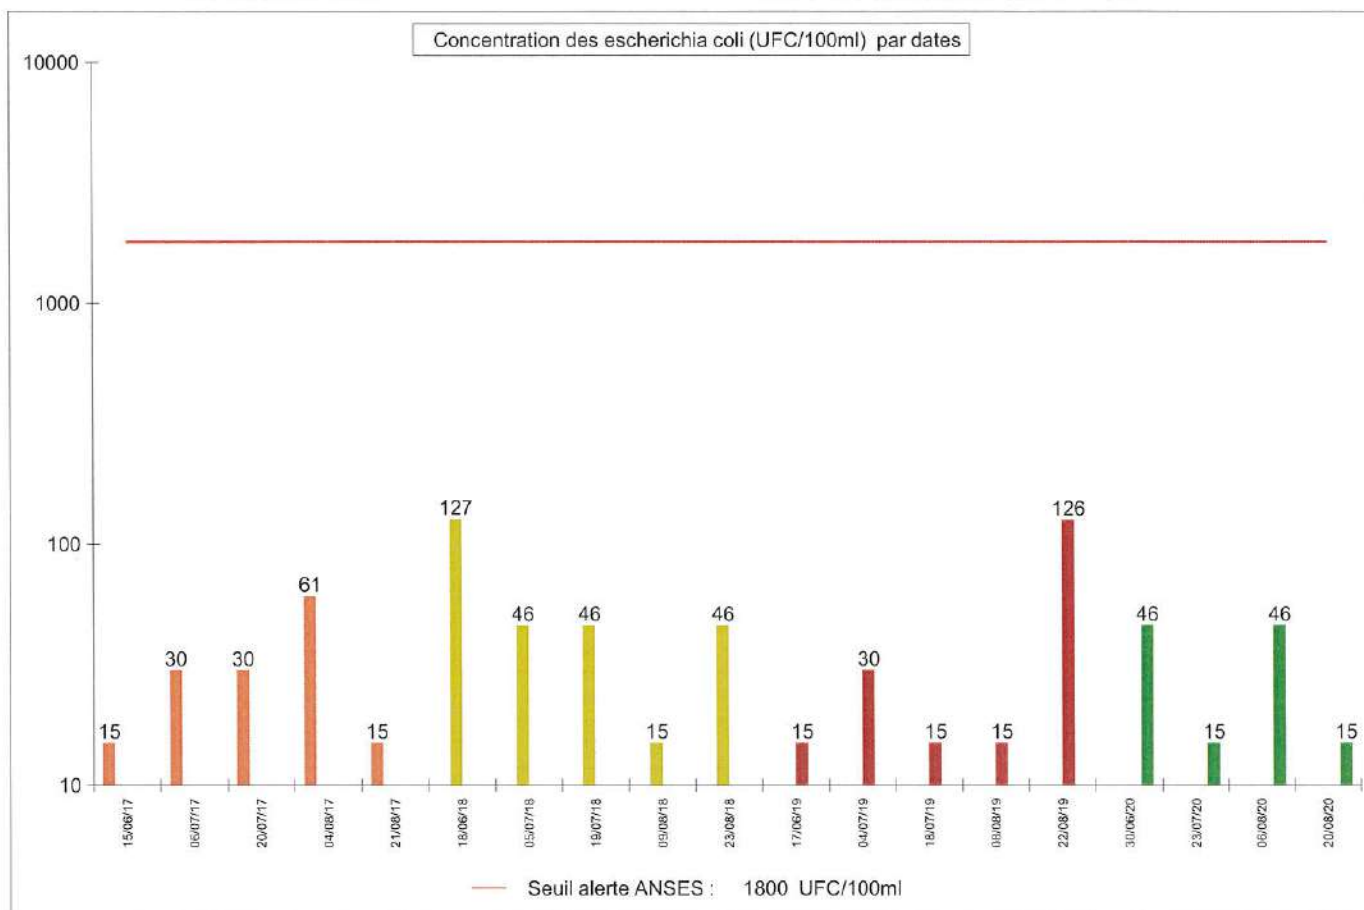

Commune : ROQUEBRUN
Plage : ORB-BAIGNADE DU PONT

Date	Heure	Qualité bactériologique	Analyse laboratoire		Conditions de réalisation du prélèvement					Observations de terrain			
			Entérocoques /100ml (mp)	Escherichia Coli / 100ml (mp)	Huiles minérales	Nébulosité	Température De L'air	Température De L'eau	Affichage Des Résultats Sur Le Site	Affichage Du Profil	Changement anormal de coloration	Fréquentation Au Moment Du Piv	
30/06	13h43	Bon	30	46	absence	soleil	30,8	23,1	ABSENCE	conforme	faible		
23/07	12h06	Bon	<15	15	absence	soleil	33,1	24,0	PRESENCE	conforme	importante		
06/08	12h11	Bon	<15	46	absence	soleil	30,1	22,5	PRESENCE	conforme	importante		
20/08	12h28	Bon	30	<15	absence	couvert	29,2	23,3	PRESENCE	conforme	importante		

Qualité bactériologique par prélèvement	
Qualité	BONNE
Escherichia Coli (UFC/100mL)	<= 100
Entérocoques (UFC/100mL)	<= 100

Qualité 2020 Classement (2017 à 2020) Conformité directive 2006



Excellente CONFORME

Qualité des années précédentes:

2019	Excellente
2018	Excellente
2017	Excellente

